

DANE TECHNICZNE

Moc chłodnicza R404A/507 ($t_e = -8^{\circ}\text{C}$; $DT1=8\text{K}$):	82,00 kW
Moc chłodnicza R404A/507 ($t_e = -25^{\circ}\text{C}$; $DT1=7\text{K}$):	63,00 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A ($t_e = -8^{\circ}\text{C}$; $DT1=8\text{K}$):	95,10 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A ($t_e = -25^{\circ}\text{C}$; $DT1=7\text{K}$):	73,00 kW
Powierzchnia wymiany:	578,1 m ²
Pojemność wężownicy:	127,0 dm ³
Wydatek powietrza:	53292 m ³ /h
Zasięg strugi powietrza:	37 m
Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):	Φ 2 x 64 mm
Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):	Φ 2 x 22 mm
Waga netto:	752,0 kg

WENTYLATORY

Średnica:	800 Φ mm
Ilość:	3
Napięcie elektryczne:	3~/400V/50Hz
Moc:	3 x 1600 W = 4800 W
Pobór prądu:	3 x 3,5 A = 10,5 A

ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE


Napięcie elektryczne:	1~/230V/50Hz
Blok lamelowy:	10 x 4420 W
Taca ociekowa:	2 x 4420 W
Suma:	53040 W

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY

Todp.[°C] / DT1[K]	13	12	11	10	9	8	7	6
5	-	2,142	1,770	1,528	1,304	1,155	1,025	0,950
4	-	2,068	1,732	1,509	1,285	1,136	1,006	0,931
3	2,235	1,993	1,695	1,490	1,267	1,118	0,987	0,913
2	2,187	1,926	1,658	1,453	1,248	1,099	0,969	0,876
1	2,142	1,863	1,621	1,416	1,230	1,080	0,950	0,857
0	2,049	1,770	1,583	1,379	1,211	1,062	0,931	0,838
-5	1,770	1,602	1,453	1,304	1,155	1,006	0,876	0,820
-8	1,490	1,434	1,323	1,267	1,118	1,000	0,848	0,798
-10	-	-	-	1,230	1,080	0,950	0,820	0,777
-15	-	-	-	1,136	1,043	0,913	0,794	0,740
-20	-	-	-	1,043	1,006	0,876	0,764	0,702
-25	-	-	-	-	0,931	0,838	0,758	0,665
-30	-	-	-	-	0,876	0,801	0,740	0,635
-35	-	-	-	-	-	0,764	0,721	0,609

WYMIARY

A:	4860 mm
B:	1300 mm
C:	1045 mm
D:	4290 mm
E:	1430 mm

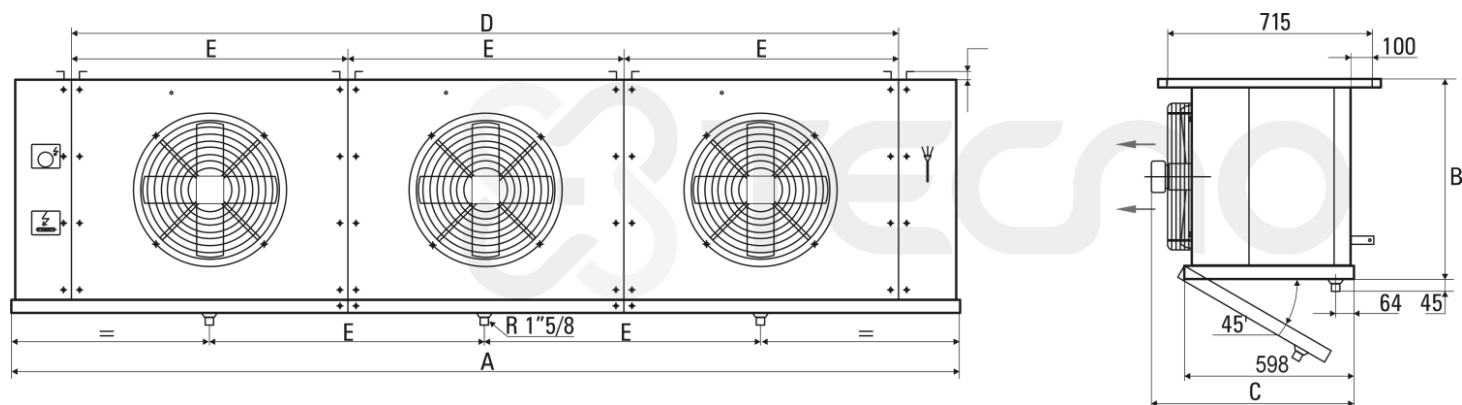

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.